

CCEI – CCM NO 1  
PLAQUES SIGNALÉTIQUES EN LAMICOÏDE

EMPL. CELLULE	ÉTIQUETTE DE LA CELLULE	
	LIGNE 1	LIGNE 2
R1-1	SECTIONNEUR PRINCIPAL	
R1-2	CHAUDIÈRE SOFAME	DISJONCTEUR PRINCIPAL
R1-3	RÉSERVER	
R1-4	VIDE	
R1-5	RÉSERVER	
R2-2	SOFAME BOILER D'EAU CHAUDE	POMPE SECONDAIRE
R2-3	RÉSERVER	
R2-4	CCM-101	DISJONCTEUR PRINCIPAL
R3-2	CONTACTEUR DE POMPE D'IRRIGATION SUD	DISJONCTEUR PRINCIPAL
R3-3	TRANSFORMATEUR 30 KVA	PANNEAU 120/208V
R3-4	RÉSERVER	
R3-5	CHVFD1	POMPE À EAU GLACEE VFD NO #1
R3-6	CHVFD2	POMPE À EAU GLACEE VFD NO #2
R4-2	CHVFD2	POMPE A EAU DU CONDENSEUR VFD#2
R4-3	CHVFD1	POMPE À EAU DU CONDENSEUR VFD#1
R4-4	VIDE	
R5-2	VIDE	
R5-3	PANNEAU "CF"	
R5-4	SALLE DE CONTROLE	SYSTÈME NO 9 - UTA
R5-5	RÉSERVER	
R6-2	REFROIDISSEUR CT#1	TOUR DE REFR. #1 PANN. DE COMMANDE
R6-3A	CHAUFFERIE EF-4	
R6-3B	RÉSERVER	
R6-4	REFROIDISSEUR CT#2	TOUR DE REFR. #2 PANN. DE COMMANDE
R6-5A	CHAUDIÈRE À VAPEUR #2	
R6-5B	CHAUDIÈRE À VAPEUR #1	
R6-6	RÉSERVER	

- Notes
- Tout le lettrage des étiquettes des cellules : hauteur de 0,25 po, sur plaque en lamicoïde de 2 po x 2,5 po.
  - Fournir nouvelles plaques en lamicoïde de 4 po x 8 po avec le texte : « CCM no 1 », lettrage hauteur de 1 po. Monter sur la partie supérieure centrale avant du CCM no 1. (R1-1)
  - Lettrage blanc sur fond noir.

CANADIAN GENERAL ELECTRIC - CCM #1 - 600A / 600V / 3PH / 3W  
(ISOLATION CHAUFFERIE 2ÈME ÉTAGE SOUS-STATION B203 SUR NOUVEAU TABLEAU CHAUDIÈRE)

R1-1 SECTION DE CÂBLE ENTRANT NOTE 1	R2-1 NOTE 1	R3-1 NOTE 1	R4-1 NOTE 1	R5-1 NOTE 1	R6-1 NOTE 1
R1-2 CHAUDIÈRE SOFAME DISJONCTEUR PRINCIPAL DISJONCTEUR 100A	R2-2 SOFAME BOILER D'EAU CHAUDE POMPE SECONDAIRE DISJONCTEUR 100A	R3-2 POMPE D'IRRIGATION CONTACTEUR DISJONCTEUR 100A CONTACTEUR 110A TAILLE 1 FVNR	R4-2 COVFD2 POMPE À EAU DU CONDENSEUR VFD#1 DISJONCTEUR 225A	R5-2 VIDE NOTE 1	R6-2 REFROIDISSEUR CT#1 TOUR DE REFR. #1 DISJONCTEUR 100A
R1-3 VIDE	R2-3 RÉSERVER DISJONCTEUR 100A	R3-3 TRANSFORMATEUR 30 KVA PANNEAU 120/208V DISJONCTEUR 125A FUSIBLE 40A	R4-3 COVFD1 POMPE À EAU DU CONDENSEUR VFD#2 DISJONCTEUR 225A	R5-3 PANNEAU "CF" DISJONCTEUR 30A	R6-3A CHAUFFERIE EF-4 DISC 20A
NOTE 1	R2-4 CCM-101 DISJONCTEUR PRINCIPAL DISJONCTEUR 400A	R3-4 RÉSERVER DISJONCTEUR 15A TAILLE 1 FVNR	R4-4 VIDE	R5-4 SALLE DE CONTROLE SYSTÈME NO 9 - UTA DISJONCTEUR 15A / TAILLE 1 FVNR	R6-3B RÉSERVER DISC 20A
R1-4 VIDE	NOTE 1	R3-5 CHVFD1 POMPE À EAU GLACEE VFD NO #1 DISJONCTEUR 100A	NOTE 1	R5-5 ALLEN BRADLY VFD (A SUPPRIMER DANS LE CADRE DE L'OFFRE)	R6-4 REFROIDISSEUR CT#2 TOUR DE REFR. #2 DISJONCTEUR 100A
R1-5 VIDE	NOTE 1	R3-6 CHVFD2 POMPE À EAU GLACEE VFD NO #2 DISJONCTEUR 100A	NOTE 1	R6-5A CHAUDIÈRE À VAPEUR #2 DISC 20A	R6-5B CHAUDIÈRE À VAPEUR #1 DISC 30A
NOTE 1	NOTE 1	NOTE 1	NOTE 1	NOTE 1	R6-6 RÉSERVER DISJONCTEUR 225A
NOTE 1	NOTE 1	NOTE 1	NOTE 1	NOTE 1	NOTE 1

NOTES


- Fournir nouvelle plaque couvercle vierge.
- Fournir nouveau disjoncteur dans l'ancien espace.

DROIT D'AUTEUR

LE DROIT D'AUTEUR POUR L'ENSEMBLE DE LA CONCEPTION ET DES DESSINS EST LA PROPRIÉTÉ EXPRESSE DE NRG CONSULTANTS INC. LA REPRODUCTION OU L'UTILISATION À DES FINS AUTRES QUE CELLES AUTORISÉES PAR NRG CONSULTANTS EST STRICTEMENT INTERDITE.

DIMENSIONS

IL INCOMBE À L'ENTREPRENEUR DE VÉRIFIER TOUTES LES DIMENSIONS. NE PAS RELEVER LES DIMENSIONS EN LES MESURANT DIRECTEMENT SUR LES DESSINS. L'ENTREPRENEUR DOIT SIGNALER TOUTE ERREUR OU OMISSION À NRG CONSULTANTS INC. DÈS SA DÉCOUVERTE.

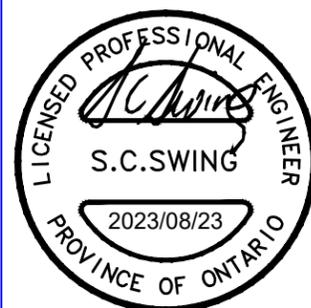

NRG JOB # 2301

**NRG Consultants Inc.**  
2 Cabrioleet Crescent Ancaster ON L9K 1K6  
Office: (905) 304-0294

PROJECT

CENTRE CANADIEN POUR LES EAUX  
INTÉRIEURES  
AMÉLIORATION DES CENTRES DE COMMANDE  
DES MOTEURS  
867, CHEMIN LAKESHORE  
BURLINGTON (ONTARIO) L7S 1A1  
ÉLECTRICITÉ - CCM NO 1  
CCM NO 1, 2, 12, 13 & 14 ACTUELS  
AMÉLIORATIONS PROPOSÉES AUX CCM

NO	DATE	AUTEUR	DESCRIPTION
0	2023/08/23	G.J.L.	ÉMIS POUR SOUMISSION
B	2023/08/09	G.J.L.	RE-ÉMIS POUR COMMENTAIRES
A	2023/07/31	G.J.L.	ÉMIS POUR COMMENTAIRES

ECHELLE	DATE	DESSIN PAR	VÉRIFIÉ PAR
S.O.	2023/07/10	G.J.L.	S.C.S.
PROJET NO	RÉV. NO	DESSIN NO	
2301	0	E01	







